

Filterskift i NILAN Comfort 300 Top


Såfremt anlægget er gået i alarm tilstand, vil den gule lysdiode på betjeningspanelet blinke.




CTS 600 panel.

Anlægget er fra fabrikken side konfigureret til at filterne har en levetid på 90 dage.

Sluk for anlægget (OFF).

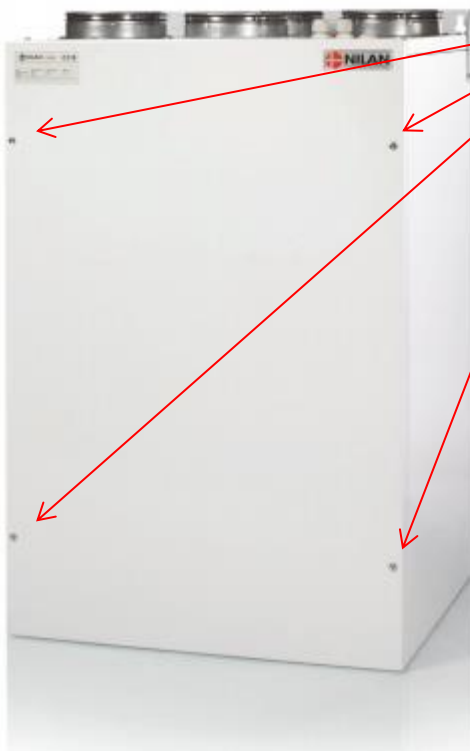

De 4 skruer løsnes og låget vippes af.

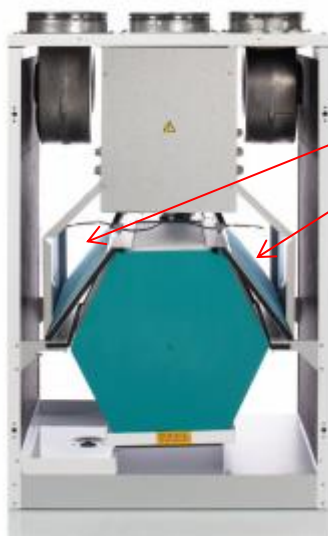


Filtrene trækkes ud af glideskinnerne og de nye filer lægges i, inden de igen sættes i anlæg. (Blå overflade vendes opad).

Låget genmonteres og de 4 skruer strammes.

Tænd igen for anlægget (ON).

Brug ▲ ▼ for at finde "VIS ALARMER".



Poul Rasmussen
11C, st. tv.
Tlf. 2443 8450